

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)


Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Вариант 1. Комплектация 1



Внешний вид (комплектаций по ГД-1344/03211) набора реактивов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 2

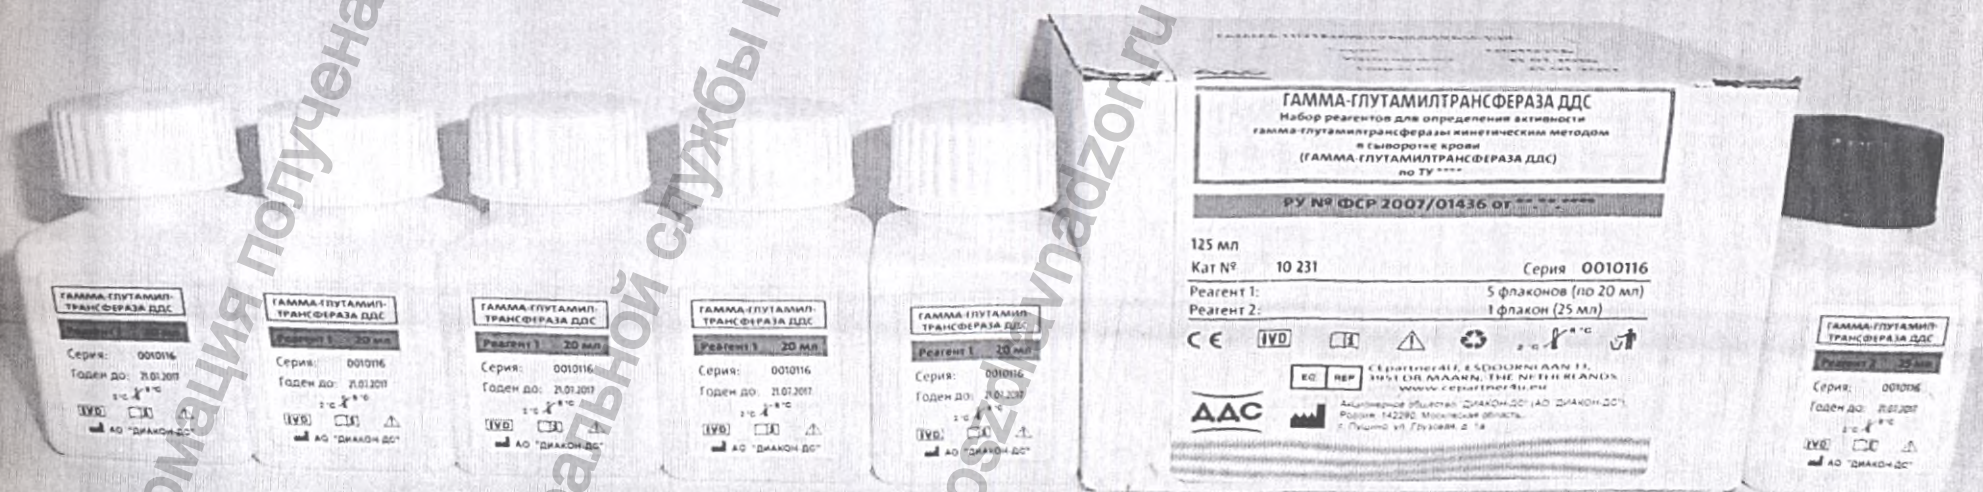

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosnadzor.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 3



Информация
получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdrnadzor.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)


набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

лекция 4




Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 5

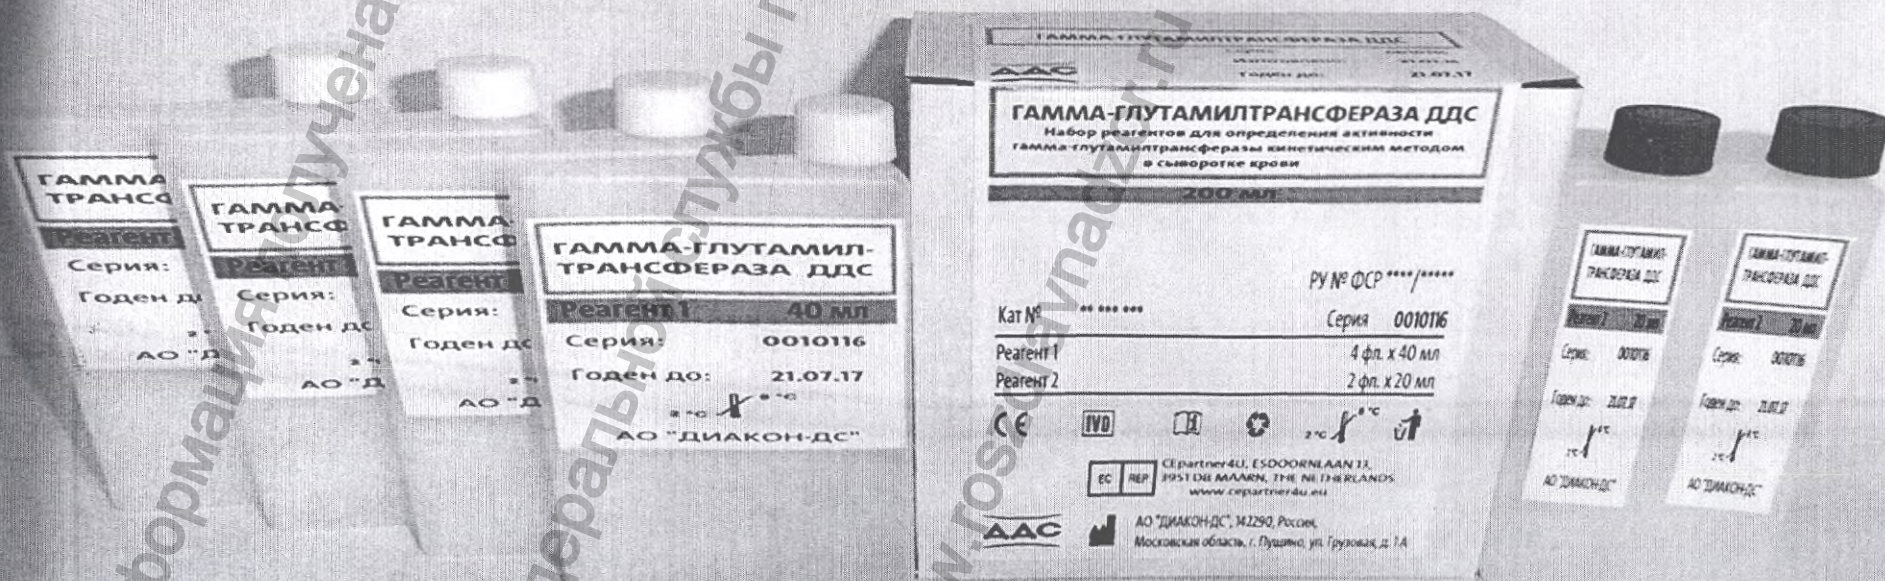

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 6

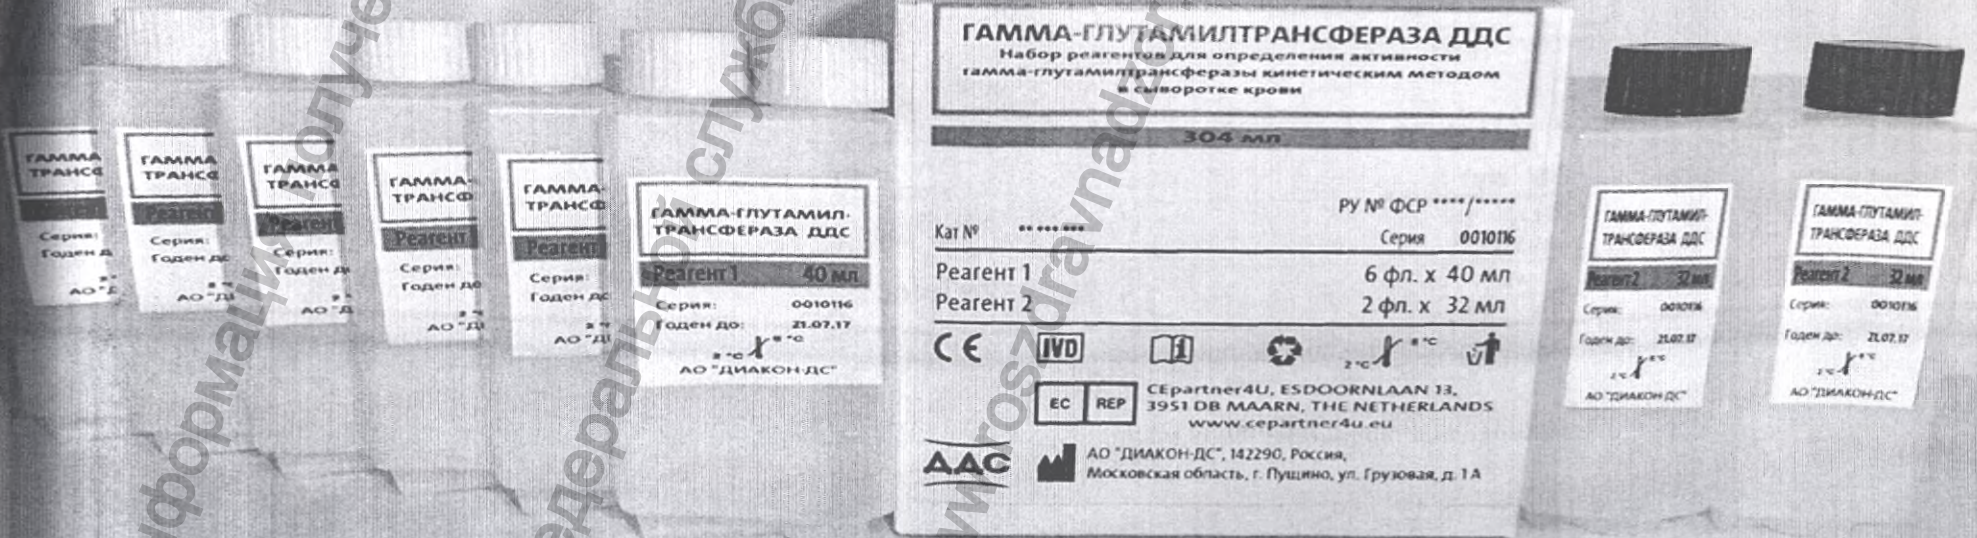

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 7

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 68 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 68 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС

Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови

170 мл

РУ № ФСР ****/*****

Кат № ****

Серия 0010116

Реагент 1 2 фл. x 68 мл

Реагент 2 2 фл. x 17 мл

CE IVD I 2°C 8°C

ЕС REP СЕpartner4U, ES000RNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.сеpartner4u.eu

ДАС

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА

Реагент 2

Серия: 001

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА

Реагент 2

Серия: 001


Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)
 Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
 (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 8

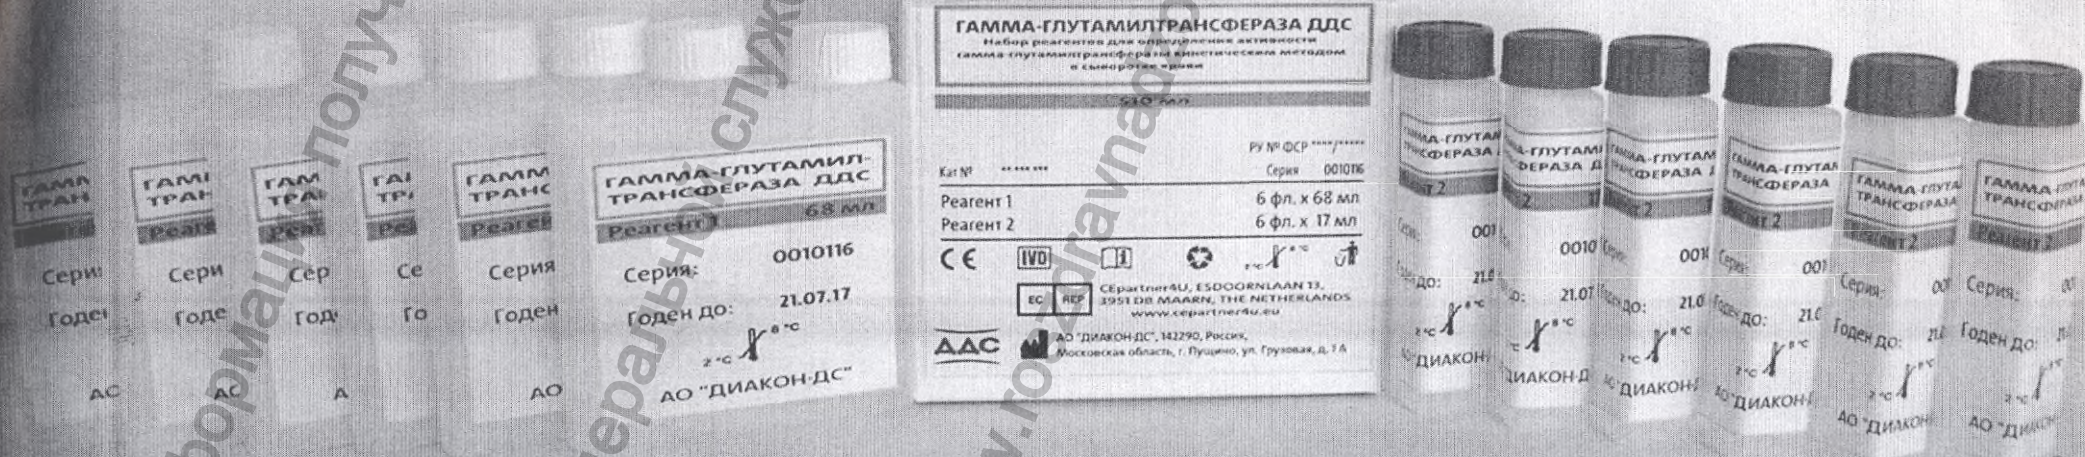

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 9

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС**

Реагент 1 64 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17



АО "ДИАКОН-ДС"

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС**

Реагент 1 64 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17



АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС

Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови

1000 ml


РУ № ОСР ****/*****

Кат № ****

Серия 0010116

Реагент 1 2 фл. х 64 мл

Реагент 2 2 фл. х 20 мл



CEP partner 4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAAKRE, THE NETHERLANDS
www.cep-partner-4u.eu

ДАС


АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовик, д. 1А

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС**

Реагент 2 20 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17



АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 10



Информация
получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.gostprav.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 11

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 65 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 65 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C
АО "ДИАКОН-ДС"



ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
Кат № ...
Серия 0010116
Реагент 1 2 фл. х 65 мл
Реагент 2 2 фл. х 20 мл
CE IVD
CE partner4U, ES DOORNLAAN 11, 1951 DH MAAK, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, с. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 20 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реagens для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)


Комплектация 12

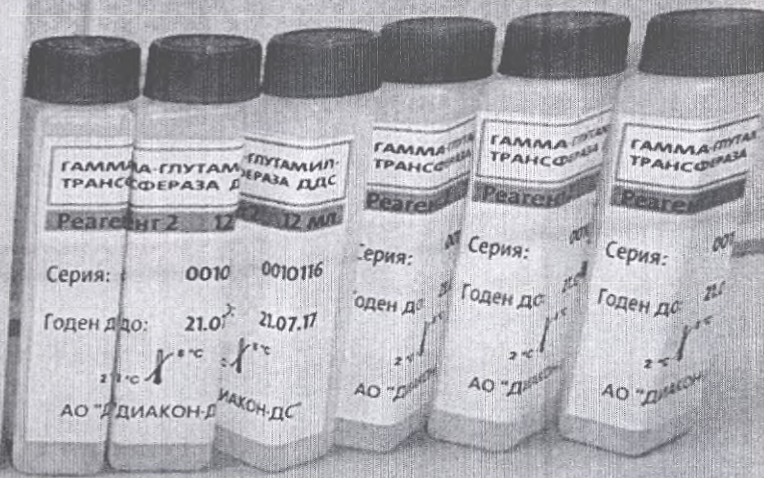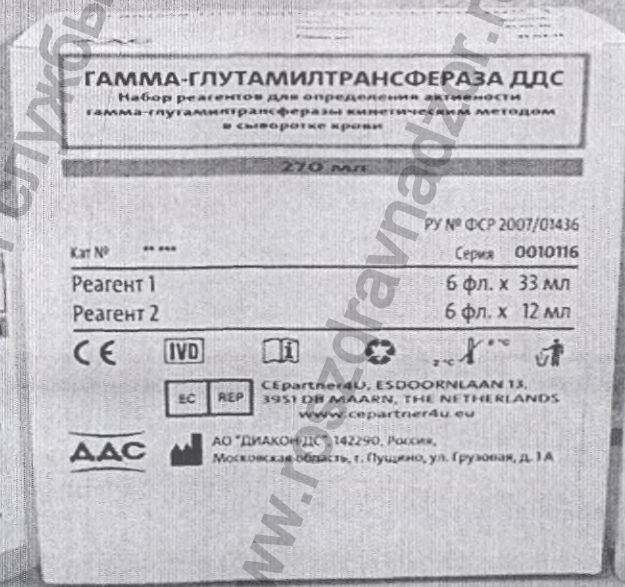

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 13

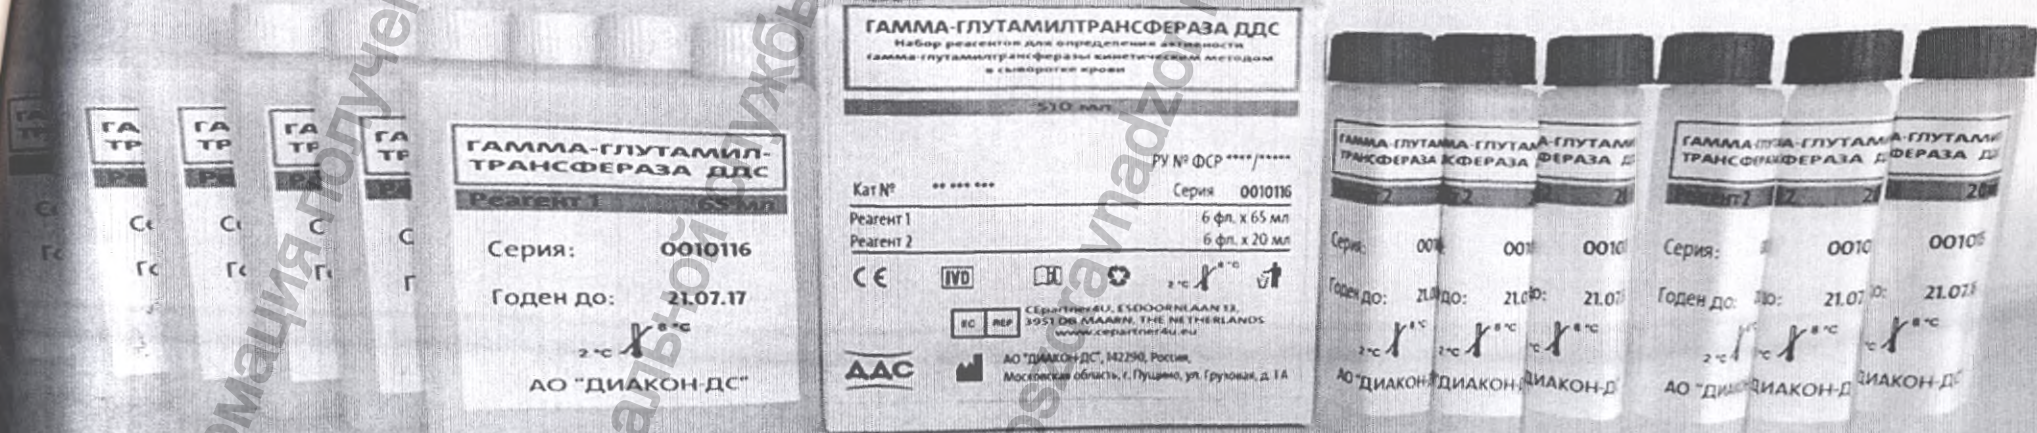

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 14



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 15



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdrnadzor.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 16



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)
 Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
 (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 17



ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 Набор реагентов для определения активности
 гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
 в сыворотке крови

120 мл

РУ № ФСР ****/*****

Кат № ** *** ** Серия 0010116

Реагент 1 6 фл. x 16 мл
 Реагент 2 6 фл. x 4,0 мл

CE IVD IA 2°C 37°C

EC REP CE partner A1, ES-DOORNLAAN 1E,
 3951 DR MAARN, THE NETHERLANDS
 www.cerattier.nl

ДАС АО "ДИАКОН ДС", 143290, Россия,
 Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 16 мл РЕАГЕНТ 1
 0010116 Серия: 0010116
 21.07.17 Годен до: 21.07.17
 2°C 37°C
 АО "ДИАКОН ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 16 мл РЕАГЕНТ 2
 0010116 Серия: 0010116
 21.07.17 Годен до: 21.07.17
 2°C 37°C
 АО "ДИАКОН ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 16 мл РЕАГЕНТ 1
 0010116 Серия: 0010116
 21.07.17 Годен до: 21.07.17
 2°C 37°C
 АО "ДИАКОН ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 16 мл РЕАГЕНТ 2
 0010116 Серия: 0010116
 21.07.17 Годен до: 21.07.17
 2°C 37°C
 АО "ДИАКОН ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 16 мл РЕАГЕНТ 1
 0010116 Серия: 0010116
 21.07.17 Годен до: 21.07.17
 2°C 37°C
 АО "ДИАКОН ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 16 мл РЕАГЕНТ 2
 0010116 Серия: 0010116
 21.07.17 Годен до: 21.07.17
 2°C 37°C
 АО "ДИАКОН ДС"

Информация получена с официального сайта
 Федеральной службы по надзору в сфере
 www.gosz.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 18

ГАМ ТРА	ГАМ ТРА	ГАМ ТРА	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реаг	Реаг	Реаг	Реагент 1 62 мл
Сер	Сер	Сер	Серия: 0010116
Год	Год	Год	Годен до: 21.07.17
A	AC	AC	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови

320 мл

ПУ № ФСР ****/*****

Серия 0010116

Кат № ** ****

Реагент 1 4 фл. х 62 мл

Реагент 2 4 фл. х 18 мл

CE IVD

EC REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAAKN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл
Серия: 0010116	Серия: 0010116	Серия: 0010116	Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17
2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)



Комплектация 19



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)


Комплектация 20

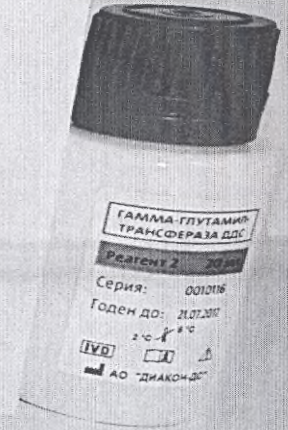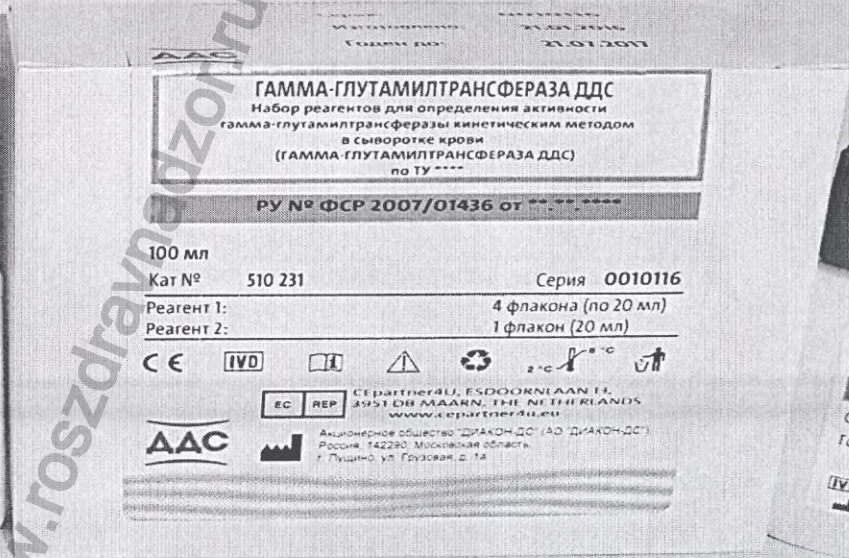

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 21

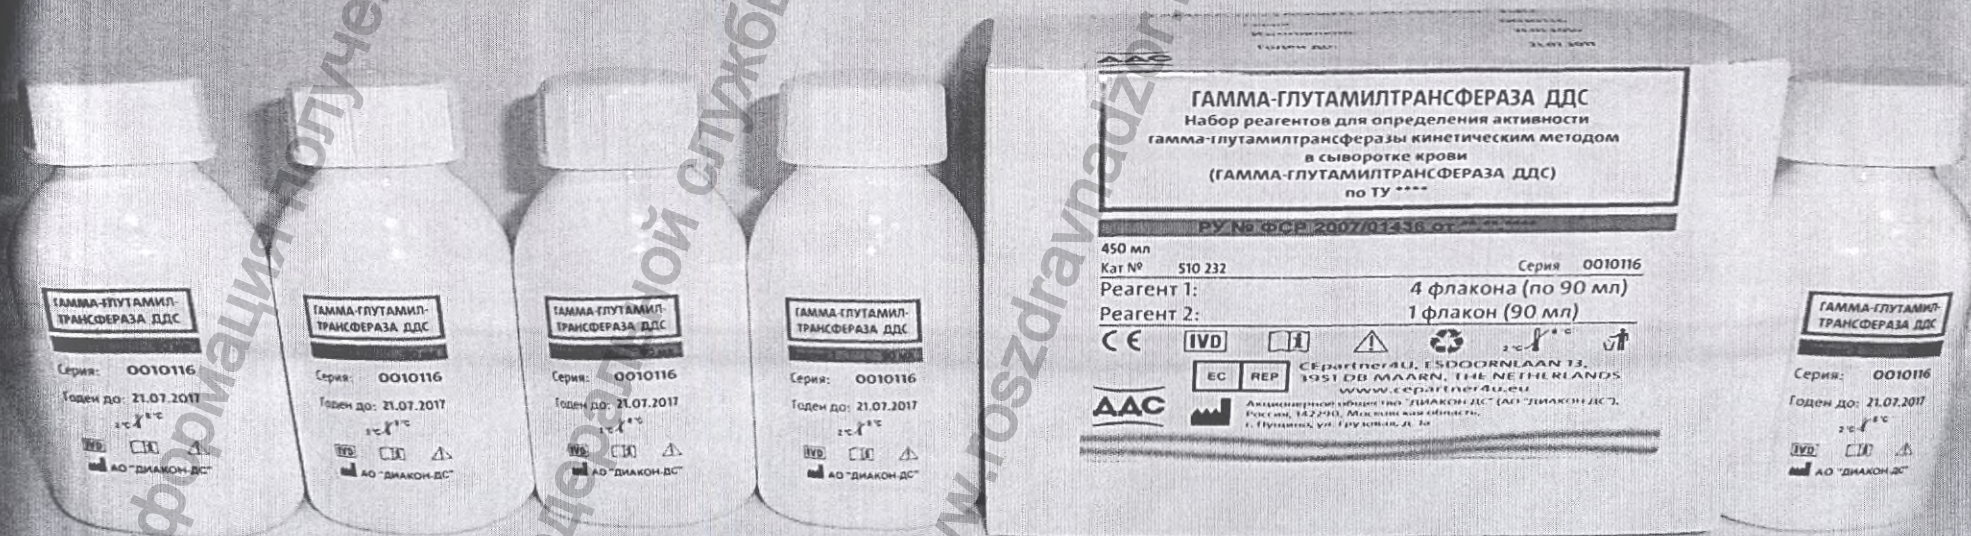

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 22



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)




Комплектация 23



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 24

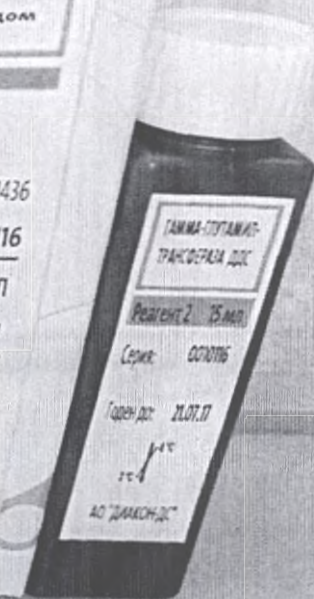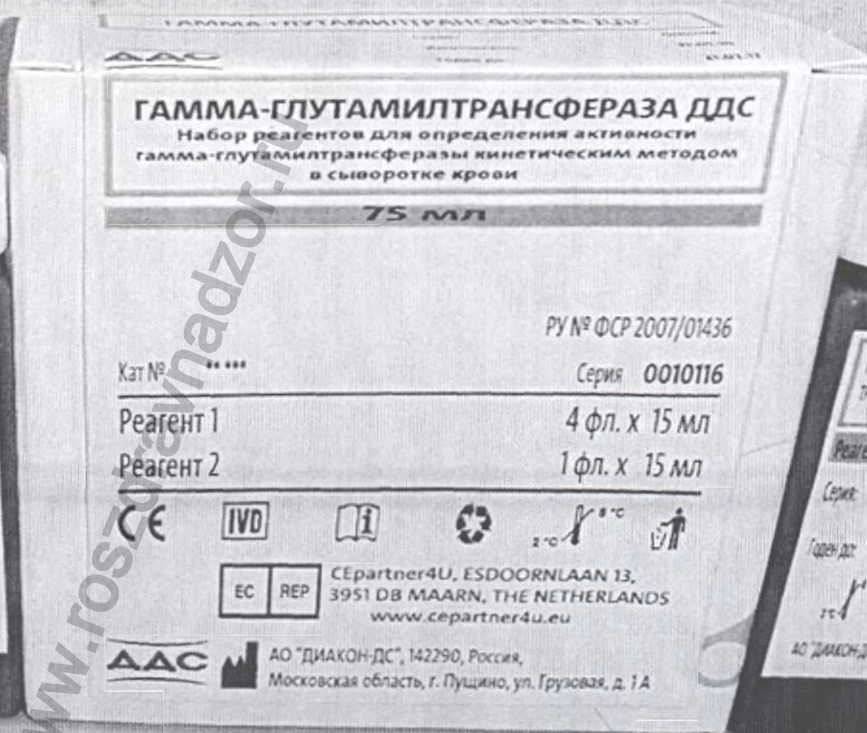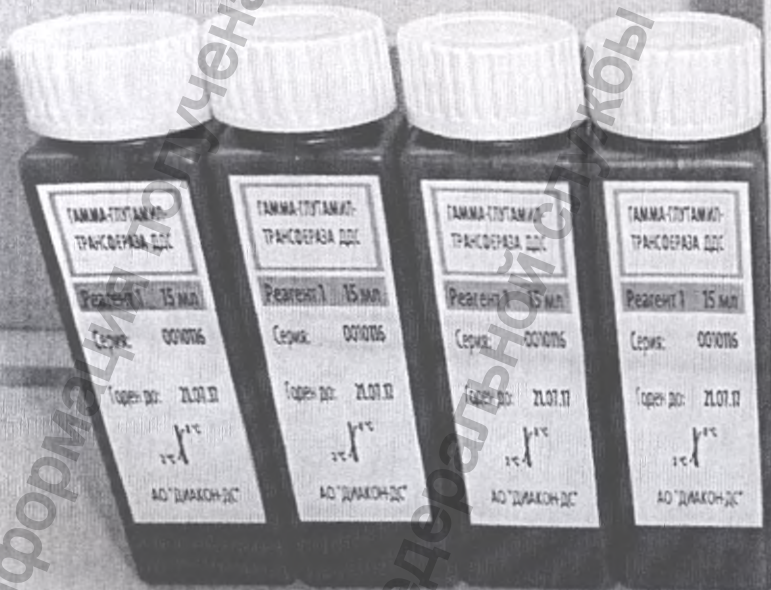


Информация
Федерального
центра
цена с официального сайта
для
контроля
качества
и
безопасности
продукции
для
использования
в
лабораториях
и
клиниках
по
надзору
в
сфере
www.gost.ru/nadzor.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 25

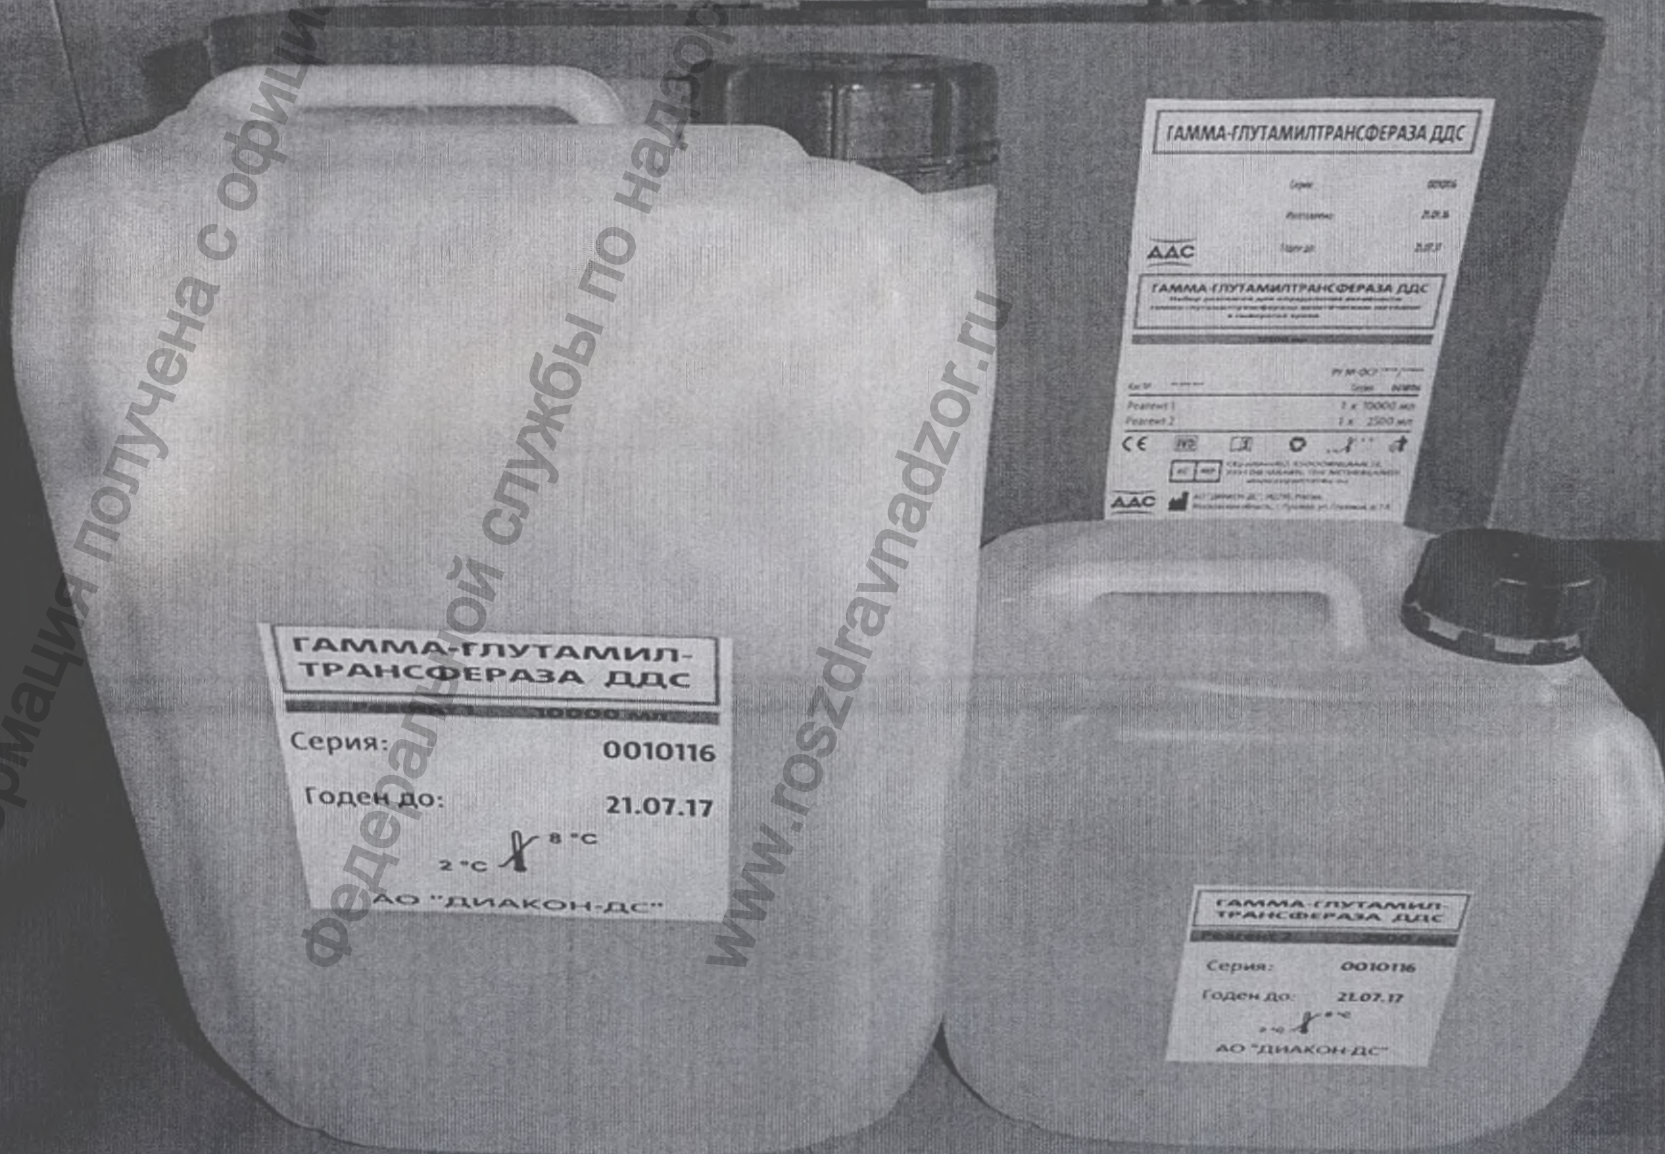


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 25




Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



 Т.Ю. Корзун


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 26

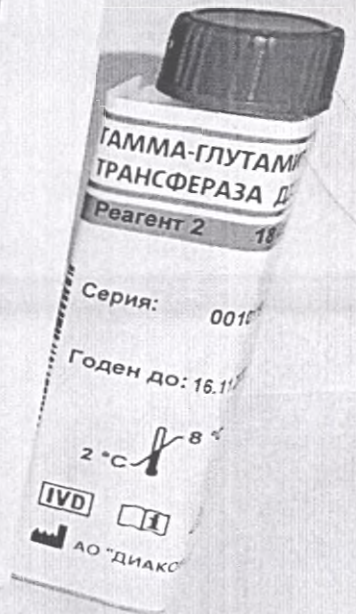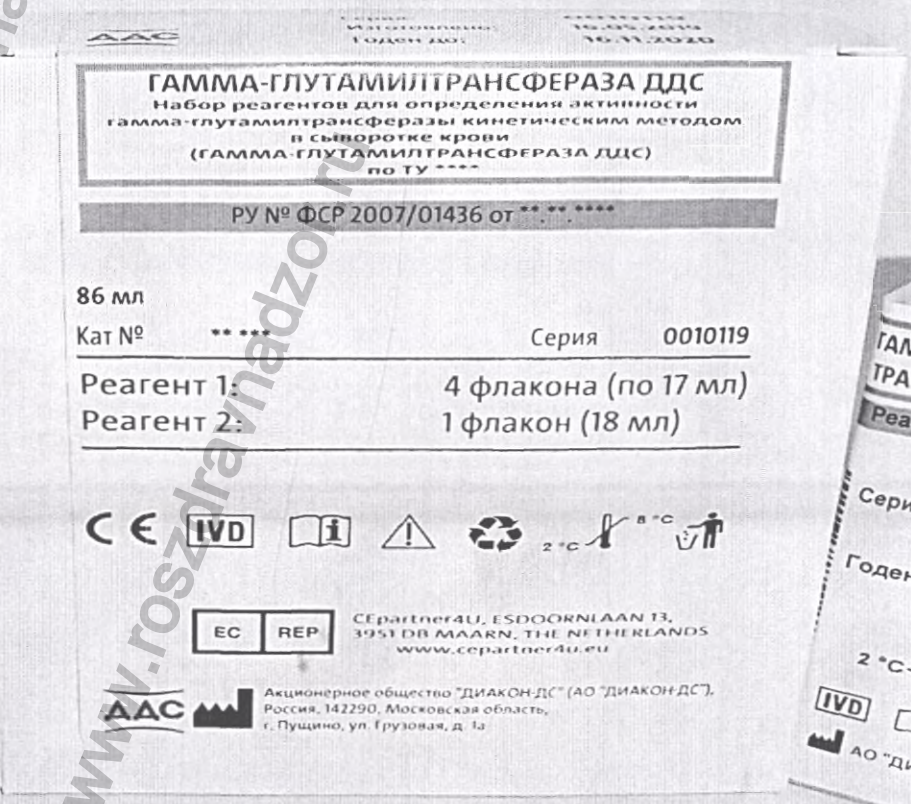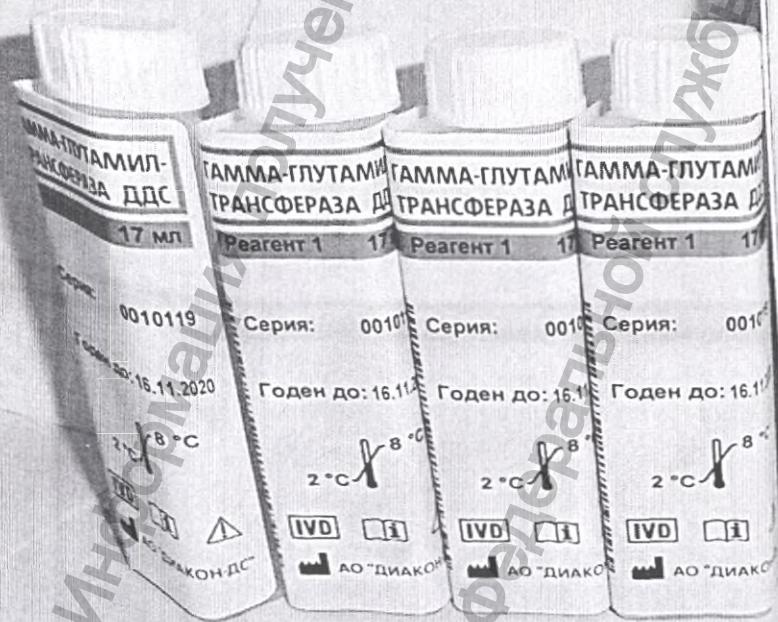


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 27

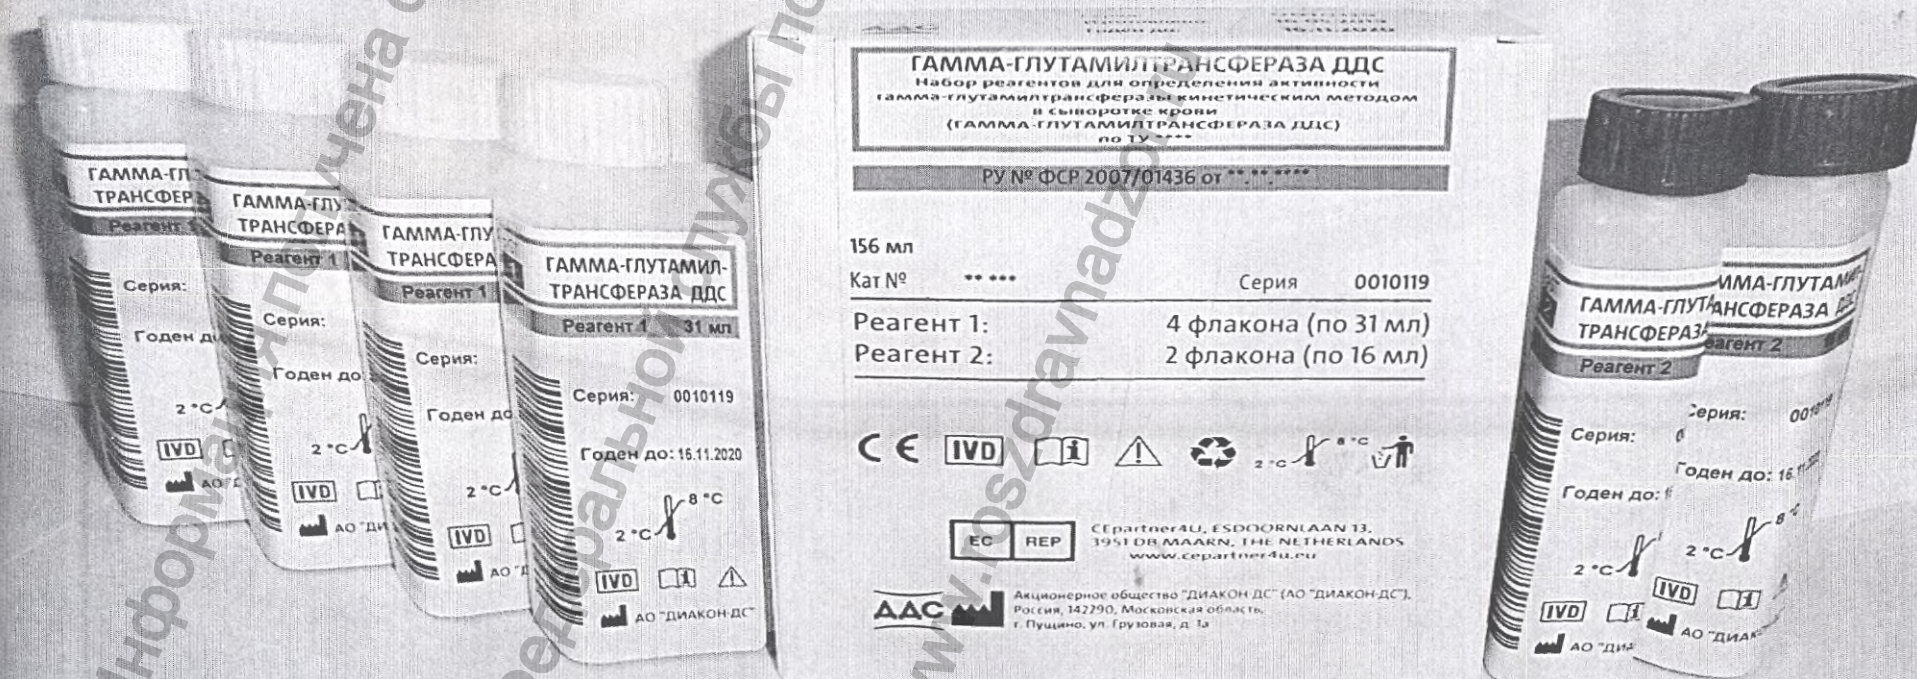

Информация предназначена с официального сайта
Федерального агентства по надзору в сфере здравоохранения
www.rosdravnadzor.ru

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)
Комплектация 1

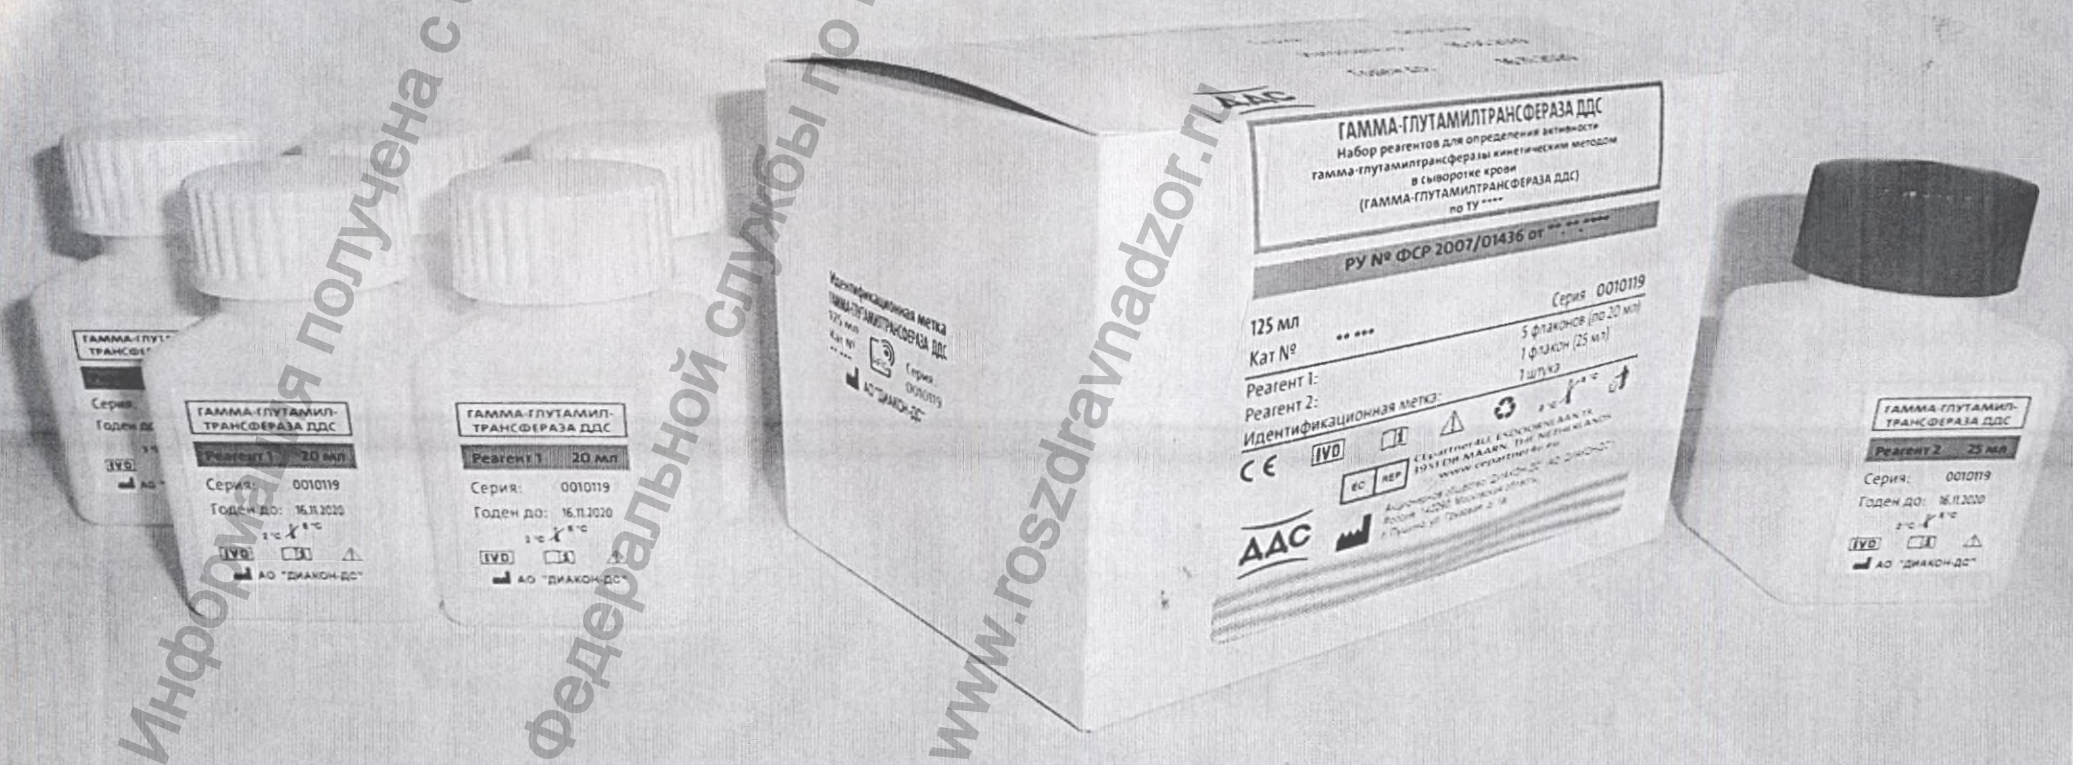


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

2, Комплектация 2

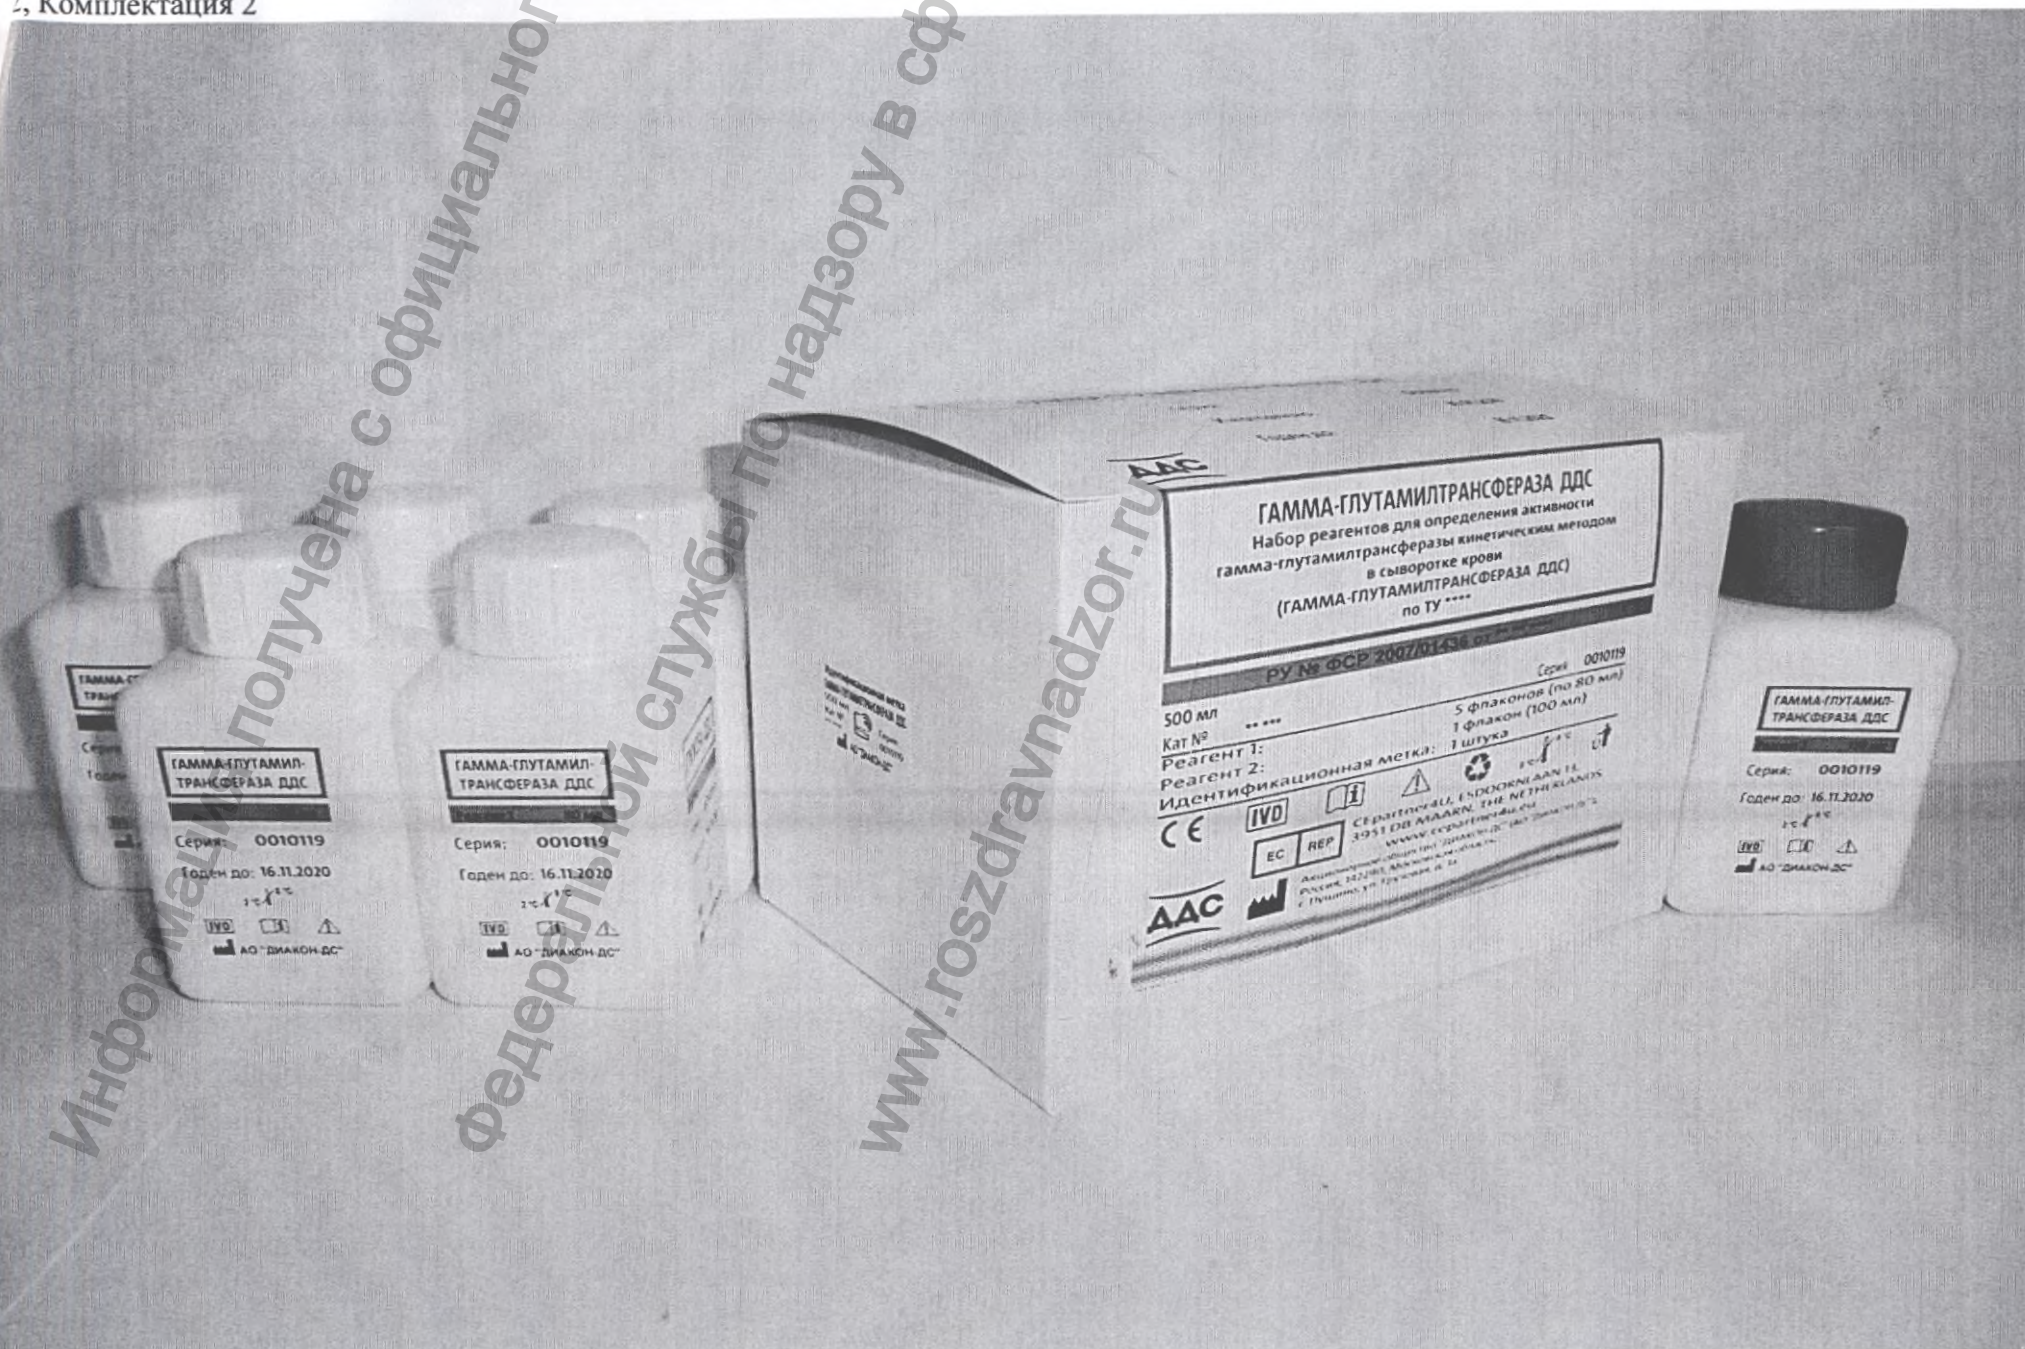


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»




Т.Ю. Корзун